



浄水水質検査結果書

No. B2400353-011 1/1

令和6年11月15日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第13号

長野県長野市アークス18番1号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 河村 健

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和6年11月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年11月12日	採水時刻	9時04分
天候	前日 曇り 当日 晴れ	採水時の温度	気温 11.3℃ 水温 13.5℃
採水場所 (水道名等)	(64 栄村簡易水道 平滝) 油科宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.0	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	3.4	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和6年11月12日 ~ 令和6年11月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (印)		

浄水水質検査結果書

No. B2400353-012 1/1

令和6年11月15日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第13号

長野県長野市ア 第13号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 江原 正徳

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和6年11月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年11月12日	採水時刻	9時15分
天候	前日 曇り 当日 晴れ	採水時の温度	気温 11.0℃ 水温 11.1℃
採水場所 (水道名等)	(65 栄村簡易水道 白鳥) 月岡宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目		単位	検査結果
pH値			8.0
塩化物イオン		mg/l	3.7
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)		mg/l	0.2未満
一般細菌		CFU/ml	0
大腸菌			陰性
臭気			異常なし
味			異常なし
色度		度	0.5未満
濁度		度	0.1未満
残留塩素		mg/l	0.1 (採水者測定)
クロロ酢酸		mg/l	0.002未満
ジクロロ酢酸		mg/l	0.002未満
トリクロロ酢酸		mg/l	0.002未満
クロロホルム		mg/l	0.001未満
ジブロモクロロメタン		mg/l	0.001未満
ブロモジクロロメタン		mg/l	0.001未満
ブロモホルム		mg/l	0.001未満
総トリハロメタン		mg/l	0.001未満
ホルムアルデヒド		mg/l	0.008未満
臭素酸		mg/l	0.001未満
塩素酸		mg/l	0.06未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/l	0.001未満
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和6年11月12日 ~ 令和6年11月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		

浄水水質検査結果書

No. B2400353-013 1/1

令和6年11月15日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アーク18番1号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 三原 浩樹

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和6年11月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年11月12日	採水時刻	9時37分
天候	前日 曇り 当日 晴れ	採水時の温度	気温 11.7℃ 水温 15.2℃
採水場所 (水道名等)	(68 栄村簡易水道 百合居) 箕作公民館		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.7	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.8	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－ 以下 余 白 －			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和6年11月12日 ～ 令和6年11月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		



浄水水質検査結果書

No. B2400353-014 1/1

令和6年11月15日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アーク18番1号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 北村 晋

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和6年11月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年11月12日	採水時刻	10時30分
天候	前日 曇り 当日 晴れ	採水時の温度	気温 12.5℃ 水温 12.0℃
採水場所 (水道名等)	(69 栄村簡易水道 中央) 阿部宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		6.5	5.8~8.6
塩化物イオン	mg/l	2.6	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和6年11月12日 ~ 令和6年11月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (村)		



浄水水質検査結果書

No. B2400353-015 1/1

令和6年11月15日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アーケード第18番

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 源 正 樹

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和6年11月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年11月12日	採水時刻	8時50分
天候	前日 曇り 当日 晴れ	採水時の温度	気温 10.7℃ 水温 13.8℃
採水場所 (水道名等)	(70 栄村簡易水道 横倉) 復興住宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		8.0	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.9	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－ 以下 余 白 －			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和6年11月12日 ～ 令和6年11月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		

浄水水質検査結果書

No. B2400353-016 1/1

令和6年11月15日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アークス信濃

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 龍彦

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和6年11月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年11月12日	採水時刻	8時41分
天候	前日 曇り 当日 晴れ	採水時の温度	気温 10.2℃ 水温 13.7℃
採水場所 (水道名等)	(71 栄村簡易水道 青倉) 公民館		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.5	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	4.3	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.17	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
－ 以下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和6年11月12日 ～ 令和6年11月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (印)		



浄水水質検査結果書

No. B2400353-017 1/1

令和6年11月15日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アービス18番1号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 正 樹

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和6年11月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年11月12日	採水時刻	11時44分
天候	前日 曇り 当日 晴れ	採水時の温度	気温 15.0℃ 水温 14.0℃
採水場所 (水道名等)	(73 栄村簡易水道 森) 重機格納庫		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.7	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	3.5	200以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2 (採水者測定)	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.06	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和6年11月12日 ～ 令和6年11月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		



浄水水質検査結果書

No. B2400352-001 1/1

令和6年11月22日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関

長野県長野市アー

一般社団法人長野市薬

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄						
受付年月日	令和6年11月12日		種別	水道浄水			
採水年月日	令和6年11月12日		採水時刻	11時30分			
天候	前日 曇り 当日 晴れ		採水時の温度	気温 15.1℃		水温 15.0℃	
採水場所 (水道名等)	(77 栄村簡易水道 長瀬・切欠) 山田宅						
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係						
検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/ml	0	100以下	総トリハロメタン	mg/l	0.004	0.1以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	トリクロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.0005以下	ブロモホルム	mg/l	0.003	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.006	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/l	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/l	0.03未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/l	0.01未満	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.9	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.2	10以下	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.8以下	塩化物イオン	mg/l	5.4	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/l	0.02未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	41	300以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.002以下	蒸発残留物	mg/l	93	500以下
1,4-ジオキサン	mg/l	0.001未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.2以下
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.04以下	ジェオスミン	μg/l	0.001未満	0.01以下
ジクロロメタン	mg/l	0.0005未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	μg/l	0.001未満	0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.005以下
ベンゼン	mg/l	0.0005未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下	pH値		7.4	5.8~8.6
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下	味		異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下	色度	度	0.5未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下	残留塩素	mg/l	0.2(採水者測定)	
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。						
検査期日	令和6年11月12日 ~ 令和6年11月21日						
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター						
検査責任者	検査部長 北村 晋						



浄水水質検査結果書

No. B2400352-002 1/1

令和6年11月22日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関

長野県長野市アーバンセンター

一般社団法人長野市薬剤師会

長野市

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄						
受付年月日	令和6年11月12日		種別	水道浄水			
採水年月日	令和6年11月12日		採水時刻	11時23分			
天候	前日 曇り 当日 晴れ		採水時の温度	気温 16.9 ℃		水温 14.8 ℃	
採水場所 (水道名等)	(173 栄村簡易水道 北野・中野・極野) 公民館						
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係						
検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/ml	0	100以下	総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.0005以下	ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.016	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/l	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/l	0.03未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/l	0.02	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/l	3.3	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.2	10以下	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.8以下	塩化物イオン	mg/l	2.3	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/l	0.02未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19	300以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.002以下	蒸発残留物	mg/l	41	500以下
1,4-ジオキサン	mg/l	0.001未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.2以下
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.04以下	ジェオスミン	μ g/l	0.001未満	0.01以下
ジクロロメタン	mg/l	0.0005未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	μ g/l	0.001未満	0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.005以下
ベンゼン	mg/l	0.0005未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下	pH値		6.9	5.8~8.6
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下	味		異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下	色度	度	0.5未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下	残留塩素	mg/l	0.1(採水者測定)	
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。						
検査期日	令和6年11月12日 ~ 令和6年11月21日						
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター						
検査責任者	検査部長 北村 晋						



浄水水質検査結果書

No. B2400353-018 1/1

令和6年11月15日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アーク1番11号

一般社団法人長野市薬剤師会


会長 元原 隆澄

栄村長 宮川 幹雄 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和6年11月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年11月12日	採水時刻	11時38分
天候	前日 曇り 当日 晴れ	採水時の温度	気温 15.3℃ 水温 14.2℃
採水場所 (水道名等)	(244 栄村簡易水道 雪坪・志久見・柳在家) 関澤宅		
採水者	山田 誠士 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目		単位	検査結果
pH値			8.2
塩化物イオン		mg/l	2.4
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)		mg/l	0.2未満
一般細菌		CFU/ml	0
大腸菌			陰性
臭気			異常なし
味			異常なし
色度		度	0.5未満
濁度		度	0.1未満
残留塩素		mg/l	0.1 (採水者測定)
クロロ酢酸		mg/l	0.002未満
ジクロロ酢酸		mg/l	0.002未満
トリクロロ酢酸		mg/l	0.002未満
クロロホルム		mg/l	0.001未満
ジブロモクロロメタン		mg/l	0.001未満
プロモジクロロメタン		mg/l	0.001未満
プロモホルム		mg/l	0.001未満
総トリハロメタン		mg/l	0.001未満
ホルムアルデヒド		mg/l	0.008未満
臭素酸		mg/l	0.001未満
塩素酸		mg/l	0.08
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/l	0.001未満
- 以下 余 白 -			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和6年11月12日 ~ 令和6年11月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年11月12日 ～ 令和6年11月21日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

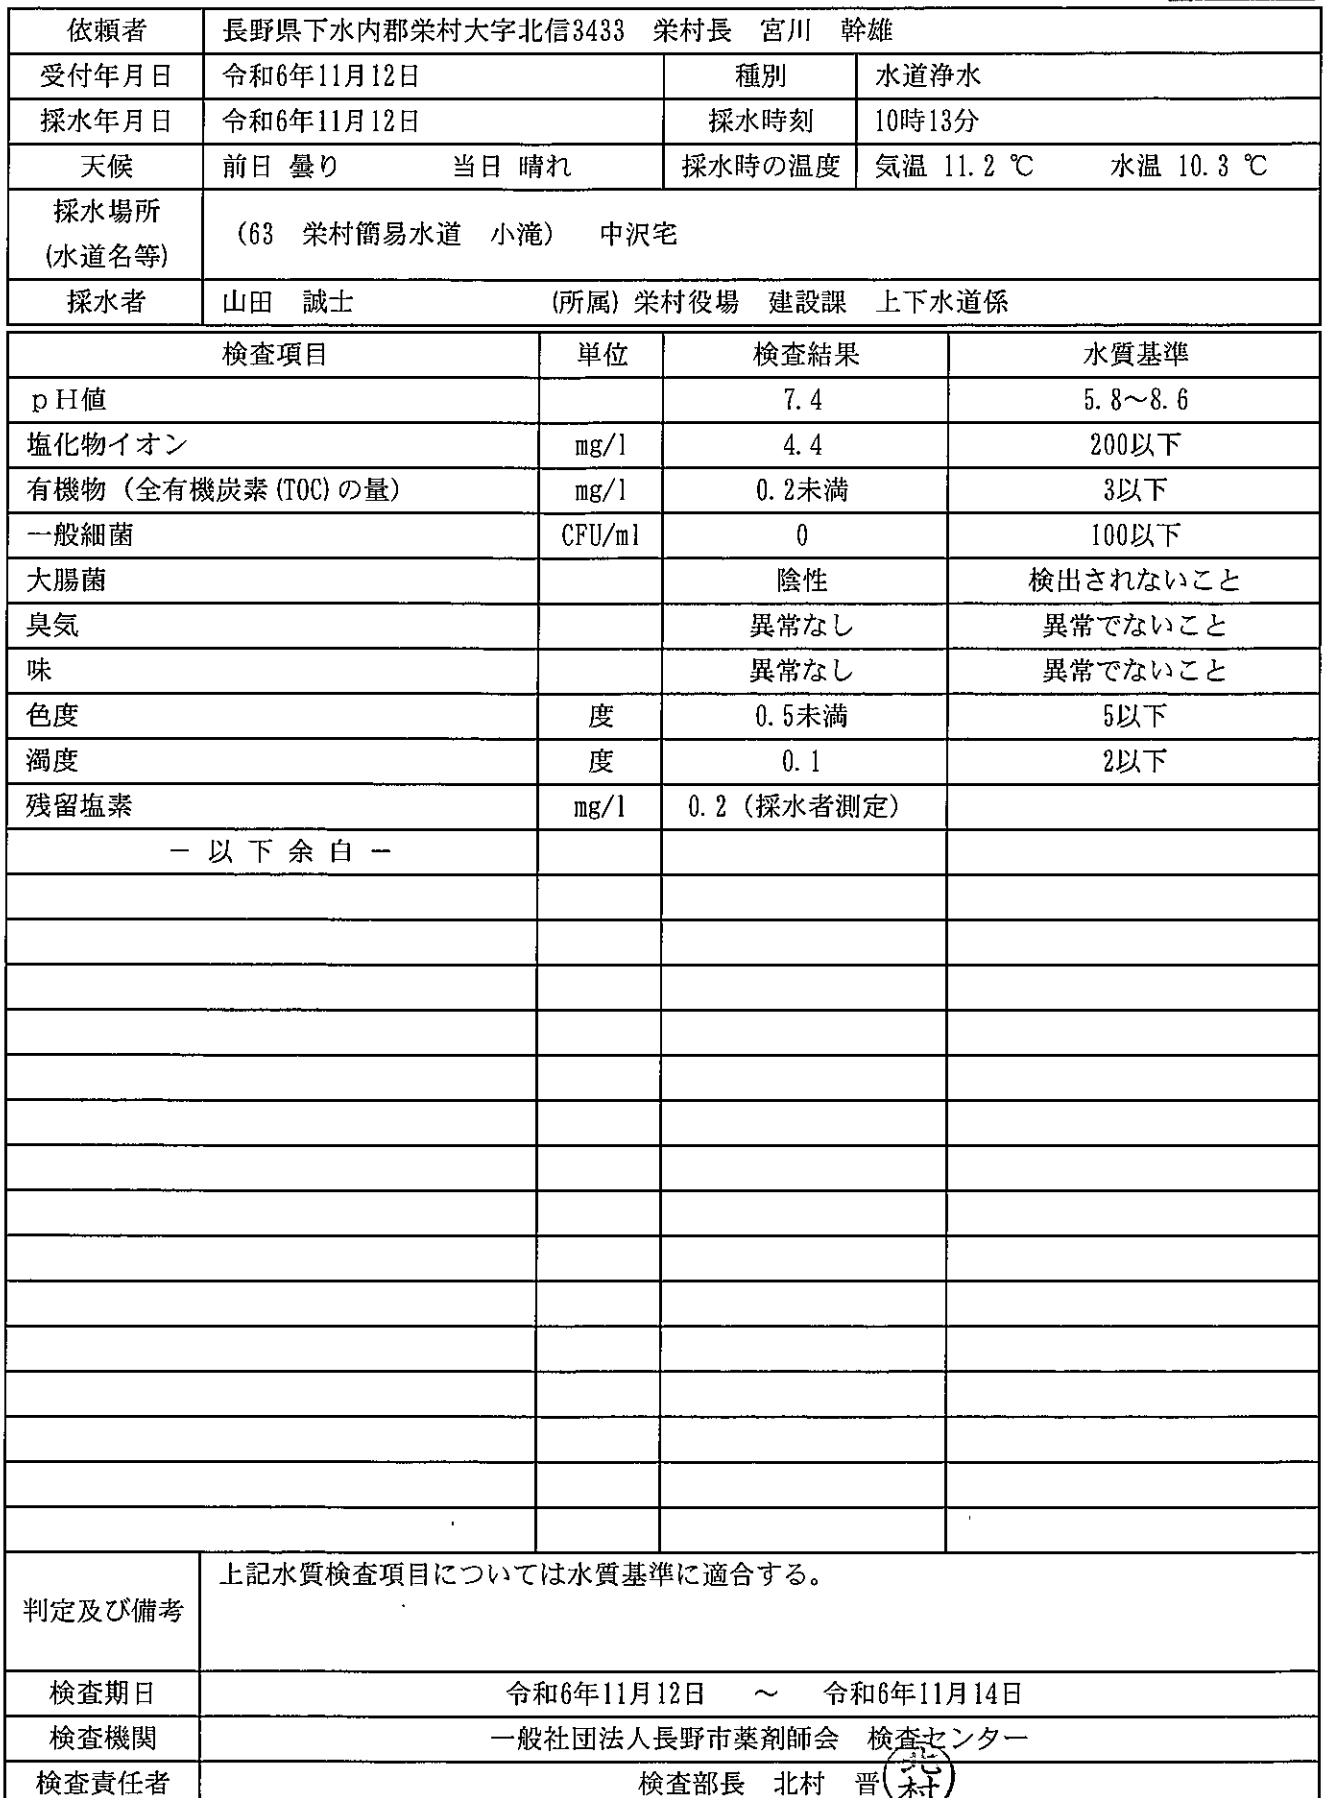

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年11月12日 ～ 令和6年11月14日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋(北村)

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和6年11月12日 ～ 令和6年11月14日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋(北村)



依頼者	長野県下水内郡栄村大字北信3433 栄村長 宮川 幹雄		
受付年月日	令和6年11月12日	種別	水道浄水
採水年月日	令和6年11月12日	採水時刻	11時20分
天候	前日 曇り 当日 晴れ	採水時の温度	気温 14.3℃ 水温 11.4℃
採水場所 (水道名等)	(170 栄村簡易水道 上野原) 公民館		
採水者	齊藤 和真 (所属) 栄村役場 建設課 上下水道係		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
pH値		7.1	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	1.6	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.3	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.2（採水者測定）	
－ 以下 余 白 －			
判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	令和6年11月12日 ～ 令和6年11月14日		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	検査部長 北村 晋 (北村)		

